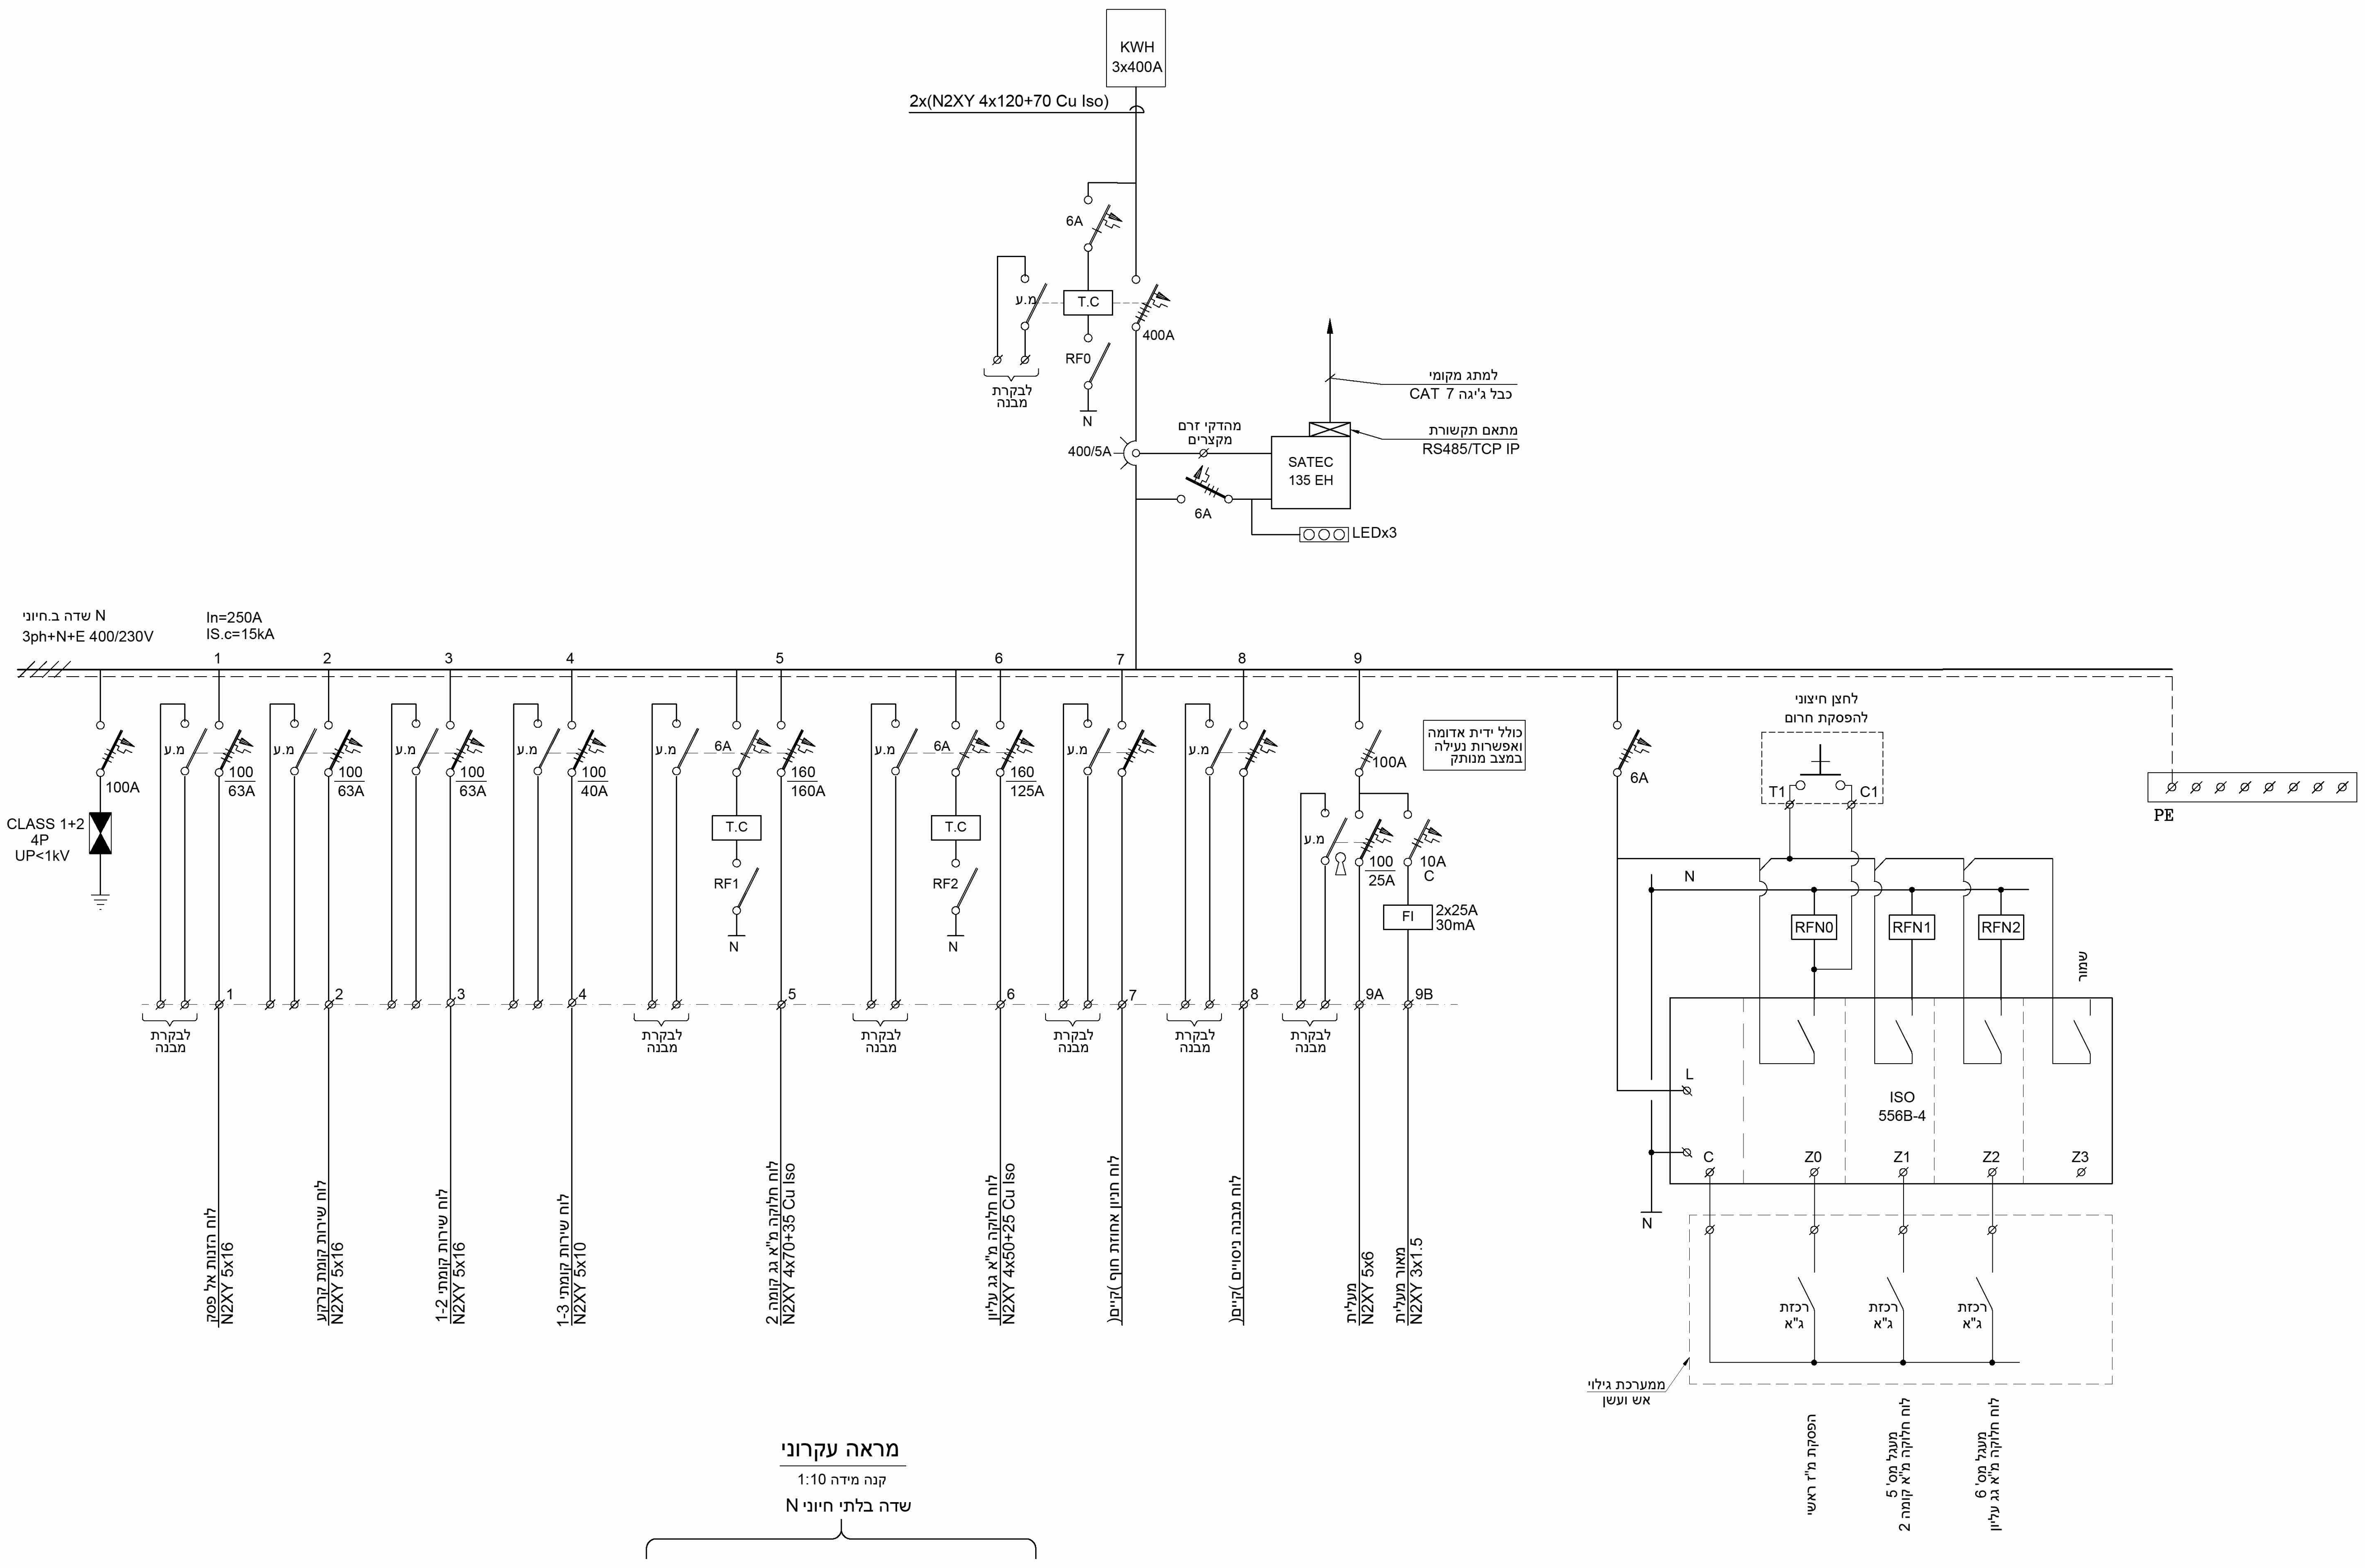
KWH
3x400A
2x(N2XY 4x120+70 Cu Iso)
6A
T.C
מ.ע
400A
RF0
N
לבקרת מבנה
למתג מקומי
CAT 7 כבל ג'יגה
מתאם תקשורת
RS485/TCP IP
מהדקי זרם מקצרים
400/5A
SATEC 135 EH
6A
LEDx3
N שדה ב.חיוני
3ph+N+E 400/230V
In=250A
IS.c=15kA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
100A
CLASS 1+2
4P
UP<1kV
100/63A
100/63A
100/63A
100/40A
160/160A
160/125A
T.C
RF1
RF2
100A
כולל ידית אדומה ואפשרות נעילה במצב מנותק
100/25A
10A C
FI 2x25A 30mA
9A
9B
לוח הזנות אל פסק N2XY 5x16
לוח שירות קומת קרקע N2XY 5x16
לוח שירות קומתי 1-2 N2XY 5x16
לוח שירות קומתי 1-3 N2XY 5x10
לוח חלוקה מ"א גג קומה 2 N2XY 4x70+35 Cu Iso
לוח חלוקה מ"א גג עליון N2XY 4x50+25 Cu Iso
לוח חניון אחוזת חוף (קיים)
לוח מבנה ניסויים (קיים)
מעלית N2XY 5x6
מאור מעלית N2XY 3x1.5
6A
לחצן חיצוני להפסקת חרום
T1
C1
PE
N
RFN0
RFN1
RFN2
שמור
L
ISO 556B-4
C
Z0
Z1
Z2
Z3
רכזת ג"א
ממערכת גילוי אש ועשן
הפסקת מ"ז ראשי
מעגל מס' 5 לוח חלוקה מ"א קומה 2
מעגל מס' 6 לוח חלוקה מ"א גג עליון

מראה עקרוני

קנה מידה 1:10


שדה בלתי חיוני N
PE
N
SATEC
1
2
3
4
פיקודים
מאור מעלית
9
9
ראשי
5
6
7
8
400
300
150
300
475
1800
150
300
900
400

מספר	מהות העדכון	עדכן	תאריך
1	תיקוף תוכניות למכרז	דניל	01-07-25

שינויים

תאריך החתמה לביצוע:

☐ לביצוע ● למכרז ☐ לעיון

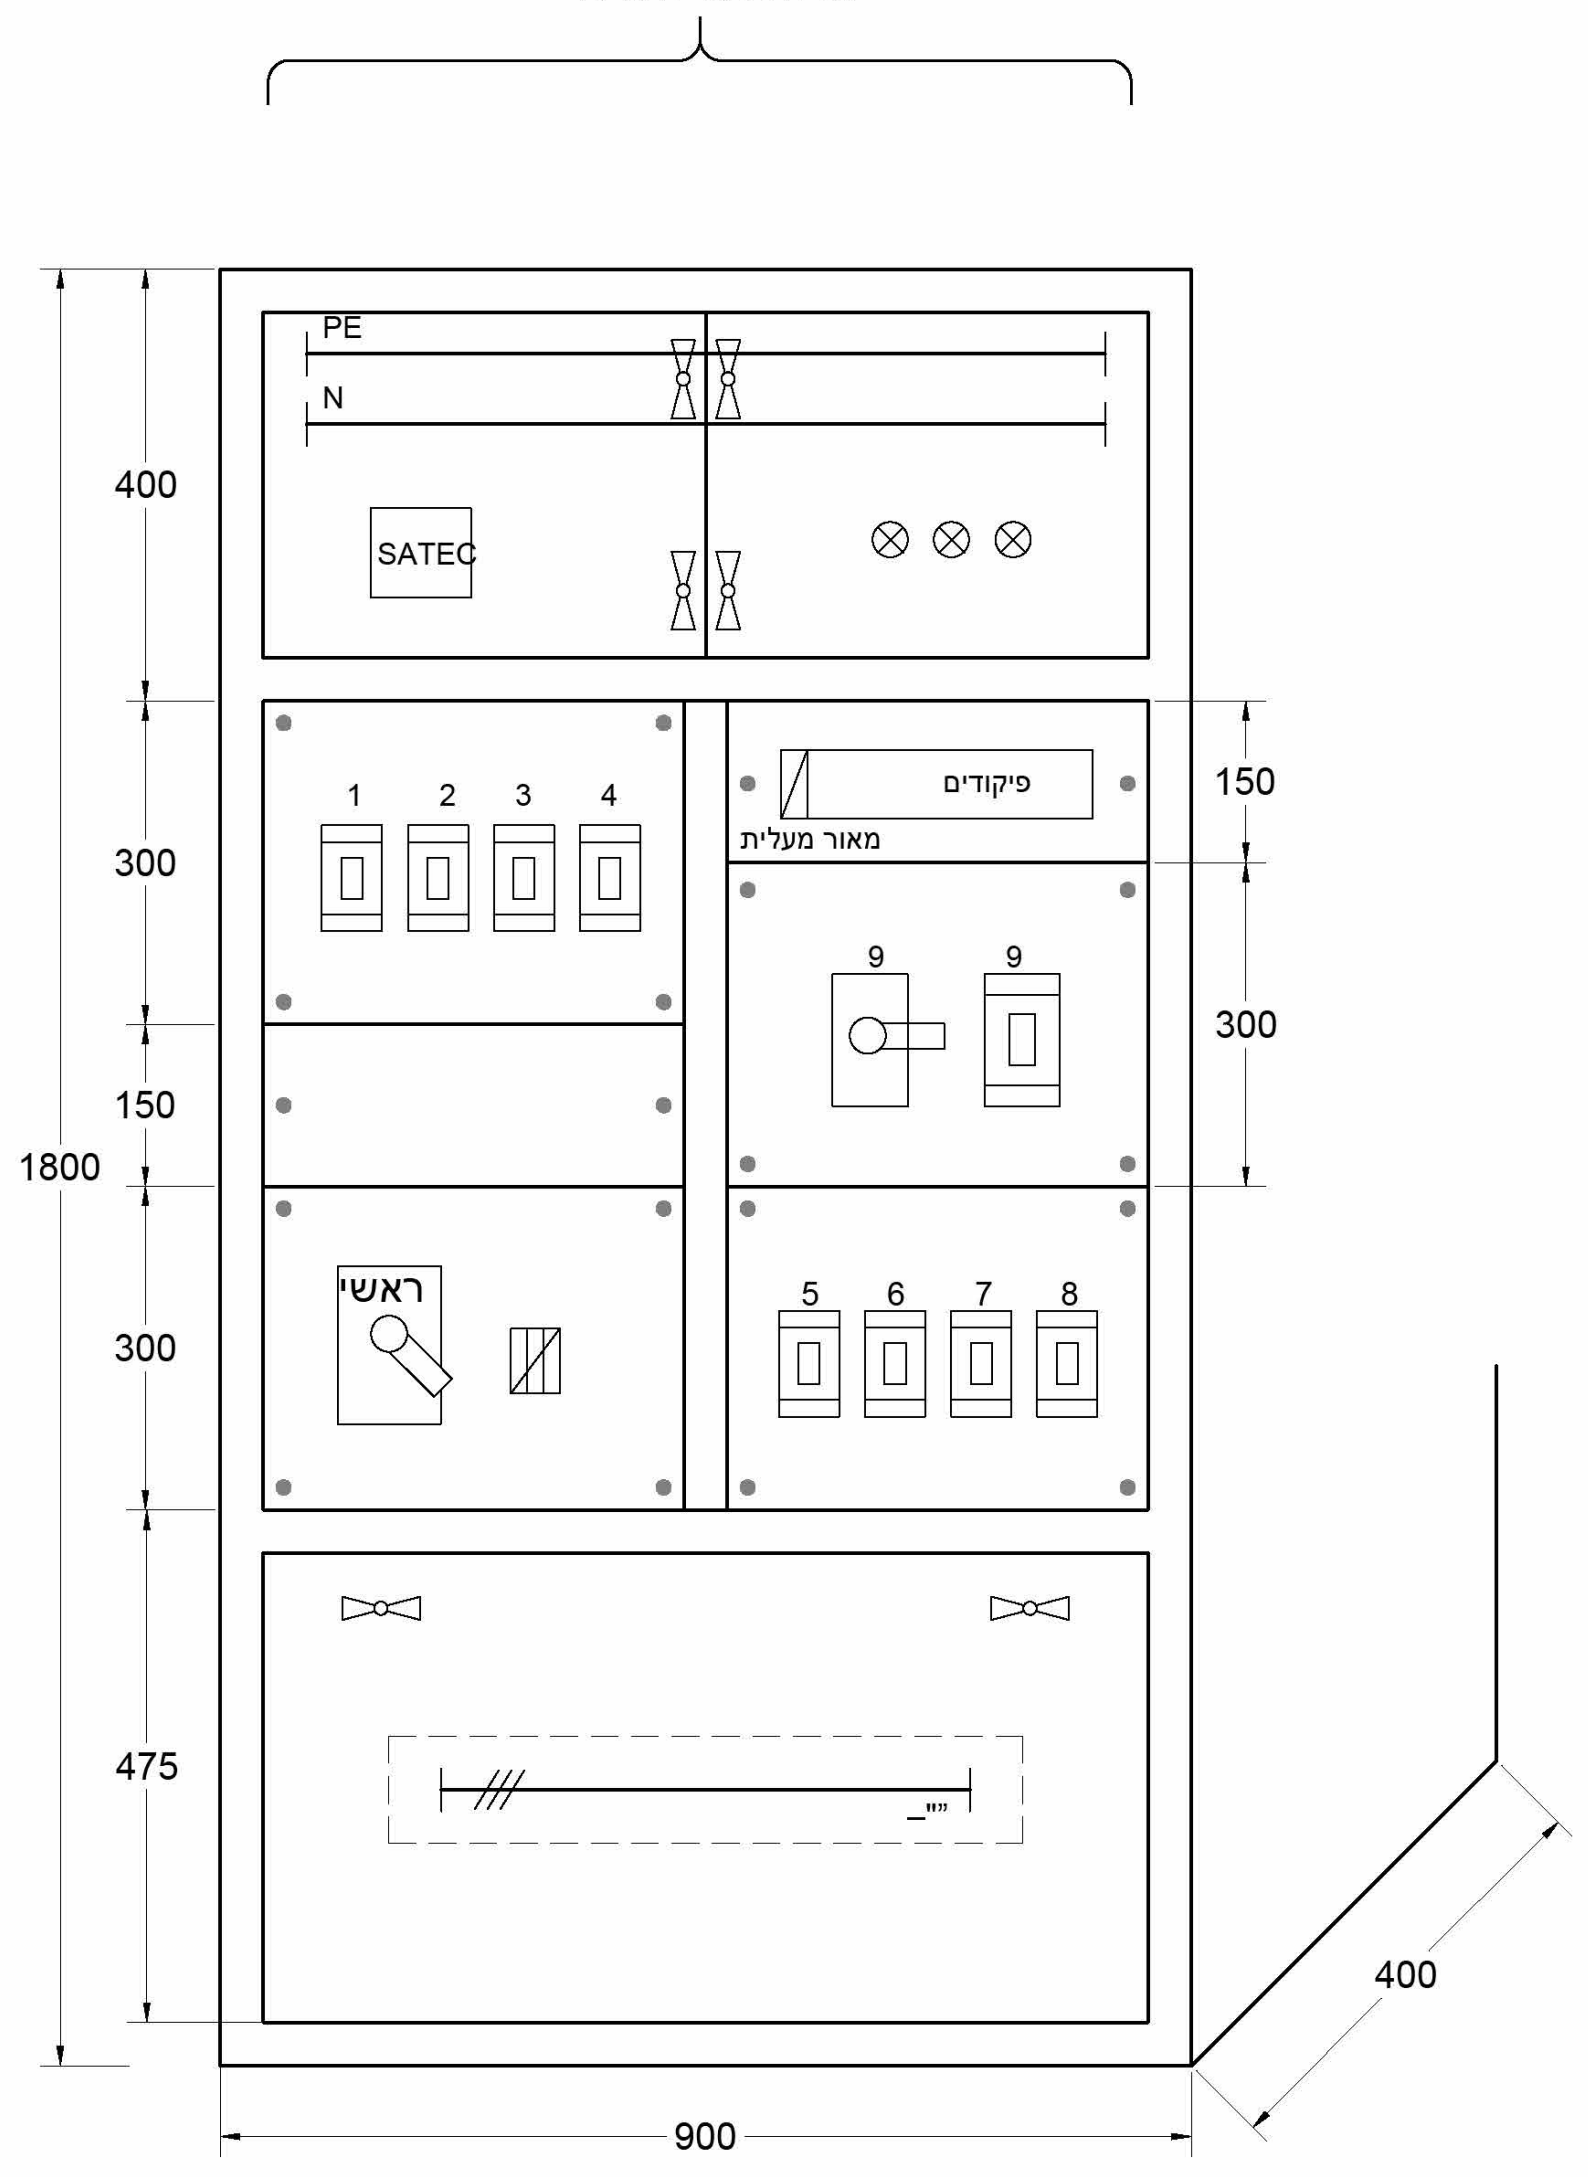המבצע אחראי לבדיקת המידות ולתיאום במקום . על כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן .אין לקבוע מידות על ידי מדידה בשרטוט

הפצה והעתקה של תכנית זו אסורים ללא אישור המתכנן

ניהול פרוייקט:

בניין סימולציה רפואית את"א

Weinstein Vaadia Architects
וינשטין ועדיה אדריכלים

SEMO
Electrical Eng.LTD.
AXYfe`d jk+ . KXdXk @Xe 2/13/ ?Xo7 -0*3.01.52 M\c+ -0*3.01.44
E-MAIL:ENG@SEMO.CC

שם הגיליון

לוח חשמל ראשי

מס 'פרויקט	קוד משרד	דיספלינה	שלב תכנון	קוד תוכנית	מהדורה
TMS	SMO	E	PD	S05	1

בדק	תכנן	שרטט	תאריך
גל בן-עטר	גל בן-עטר	דניל ד.	01/07/25

קנ"מ 1 : 1

**המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום
על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל טעות
או אי התאמה עליו להודיע מיד למתכנן**

13/07/2025 14:56:52 Autodesk Docs://Tel Aviv Medical Simulation Center/TMS-SMO-MAIN-M 3-E-R24.rvt